



宮城野消防署 1階食堂内

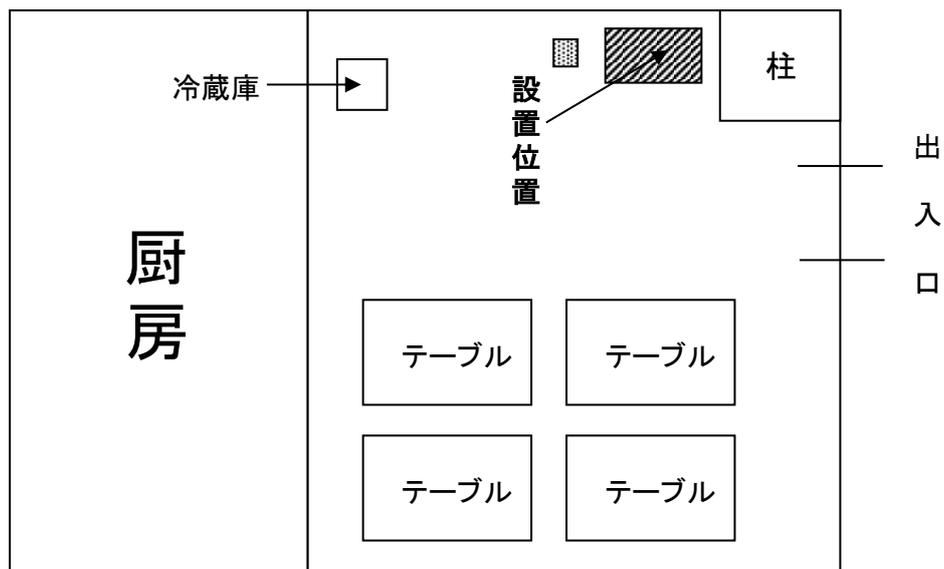


高砂分署 玄関ホール内

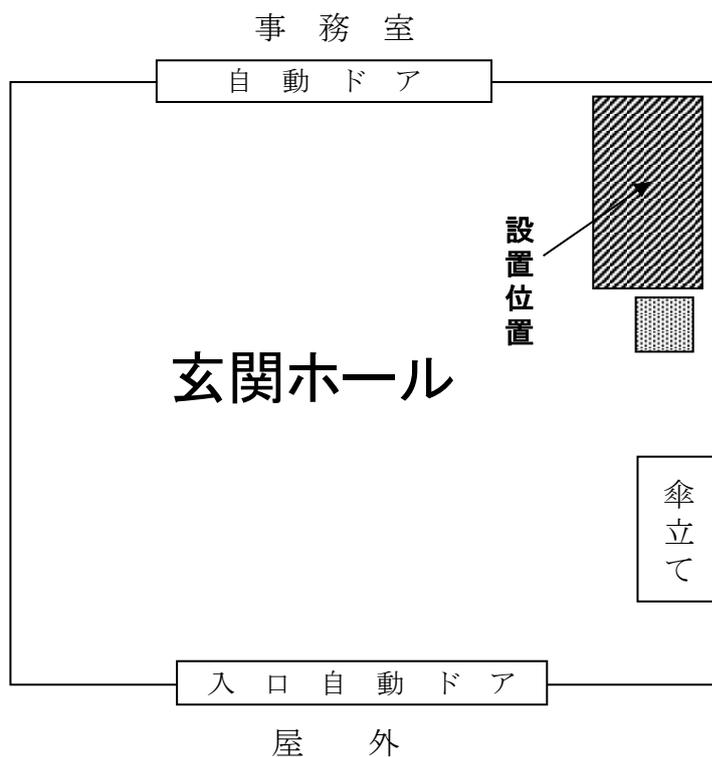


- ・自販機等の貸付面積 各 1.05㎡
- ・自販機の設置面積 各 幅1,000mm×奥行650mm程度のもの1台上図 
- ・回収ボックスの面積 各 幅500mm×奥行500mm程度のもの 上図 

泉消防署 1階食堂内

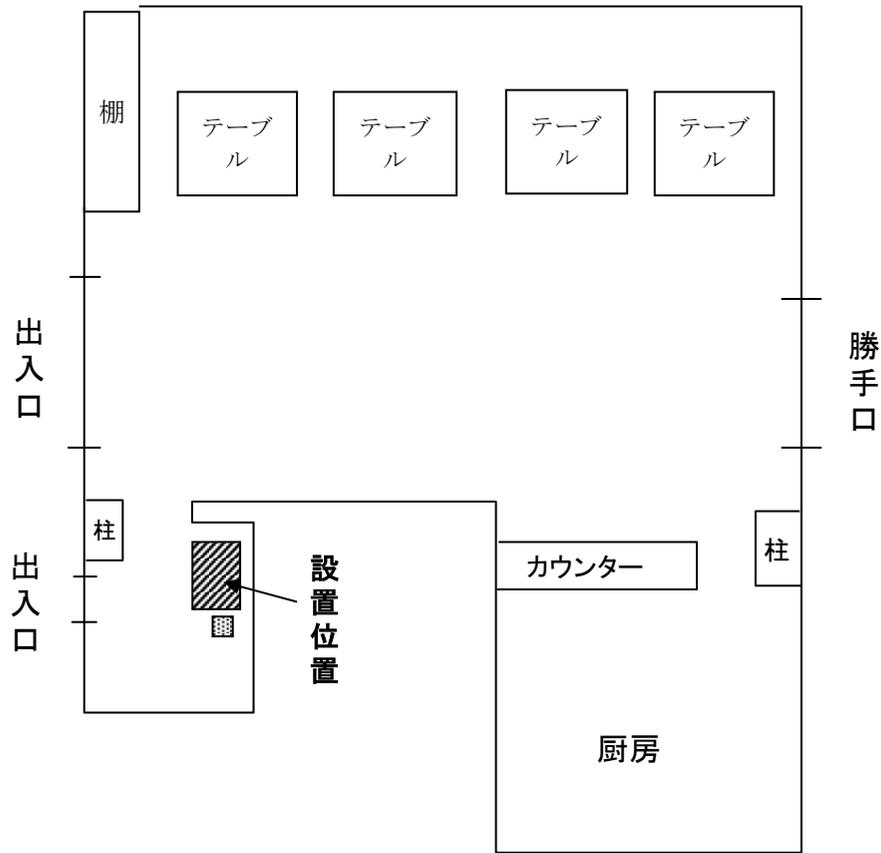

八乙女分署 2階食堂内

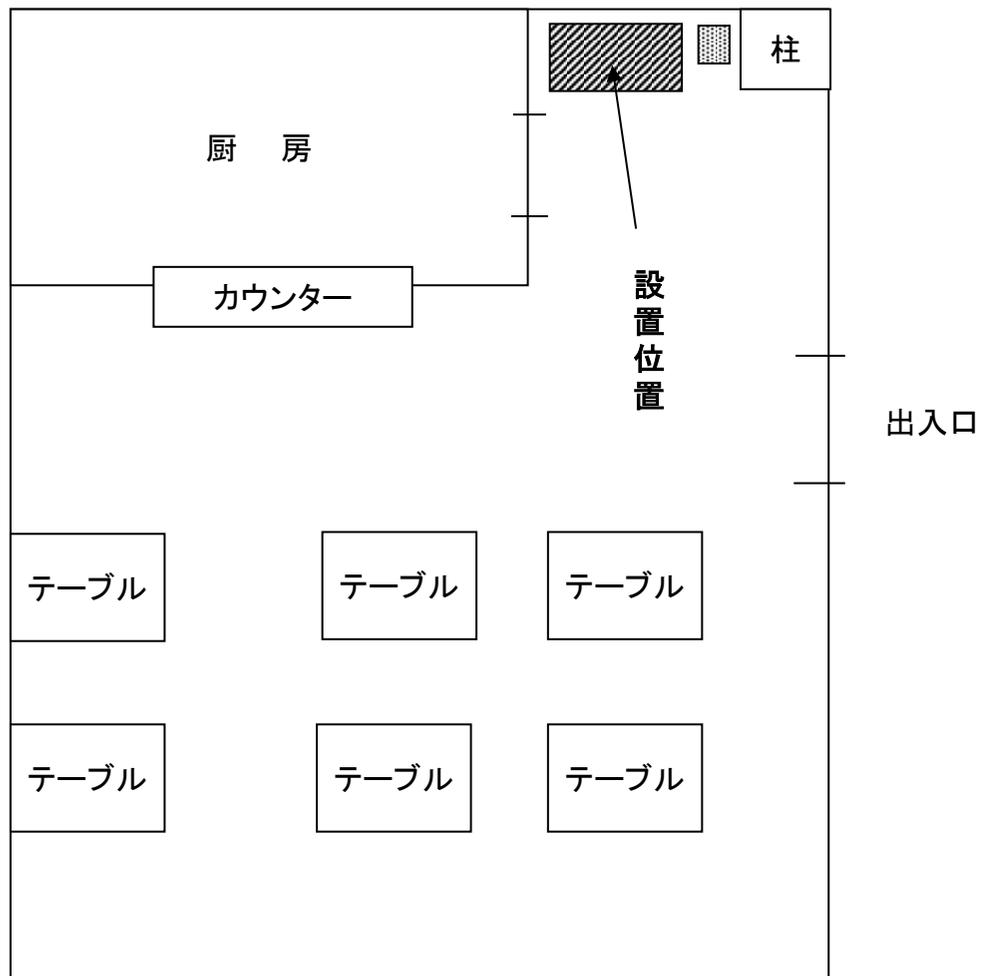


・自販機等の貸付面積 各施設 1.05㎡

・自販機の設置面積 各施設 幅1,000mm×奥行750mm程度のもの1台上図 

・回収ボックスの面積 各施設 幅500mm×奥行500mm程度のもの 上図 

宮城消防署 3階廊下

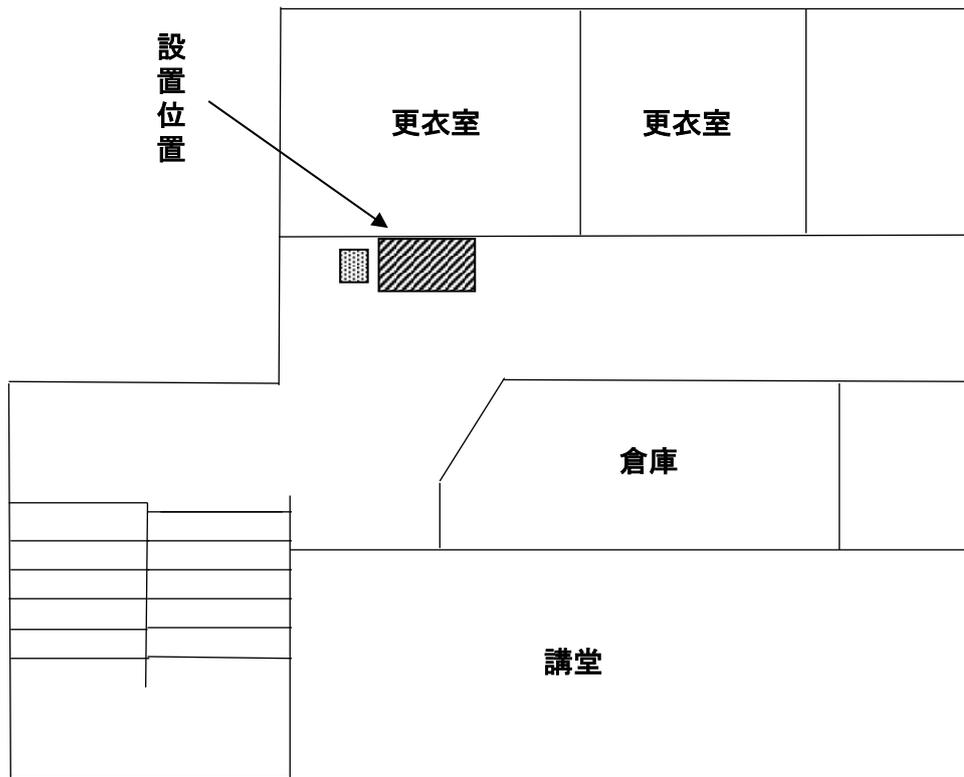

・自販機等の貸付面積 1.05㎡

・自販機の設置面積 幅1,000mm×奥行700mm程度のもの1台 上図 

・回収ボックスの面積 幅500mm×奥行500mm程度のもの 上図 